Stadtwerke Sigmaringen

Hochlastzeitfenster 2027 für atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Hochlastzeitfenster für 2027 auf Basis Lastgangdaten September 2025 - August 2026				
Spannungsebene der Entnahmestelle	**Frühling März-Mai**	**Sommer Juni-Aug.**	**Herbst Sept.-Nov.**	**Winter Dez.-Feb.**
MS	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster	08:00-10:15	08:00-11:45
MS/NS	kein Zeitfenster	10:45-11:30	09:45-11:30	kein Zeitfenster
NS	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster	10:15-11:00

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sow ie die Zeit zw ischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.

Mittelspannung

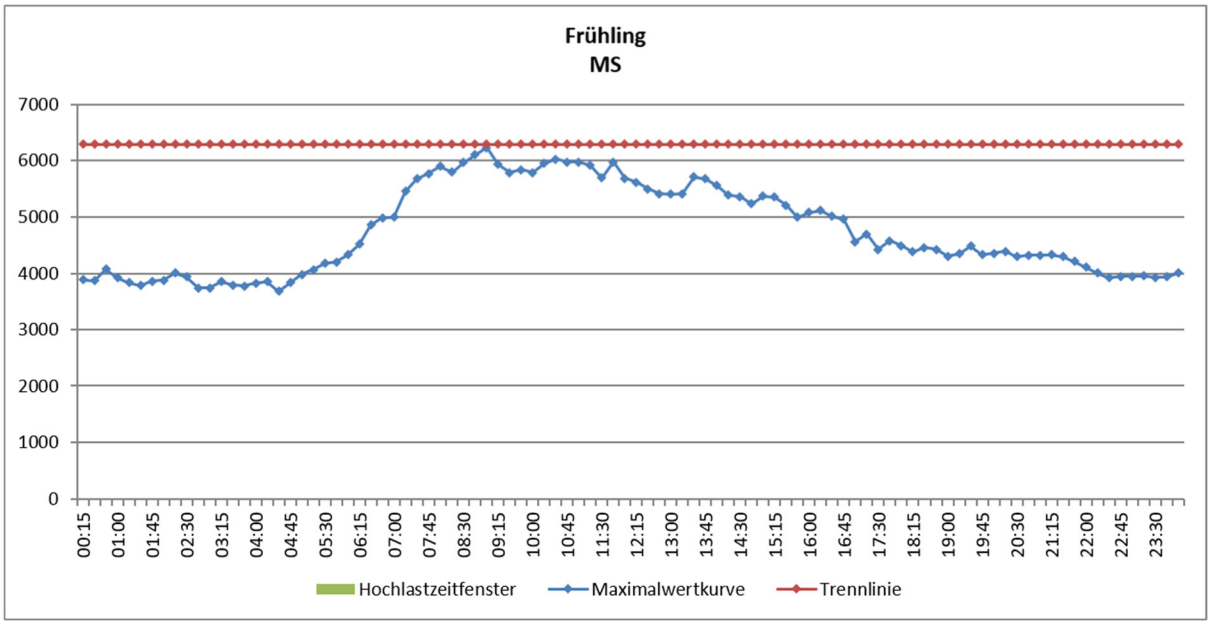

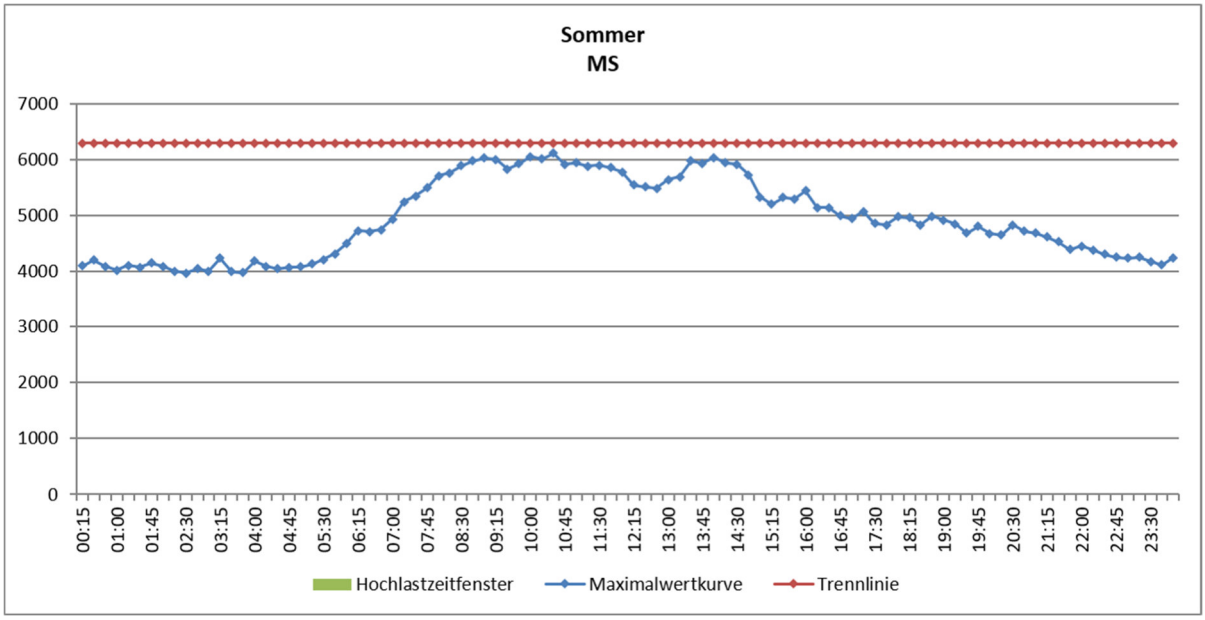

Mittelspannung

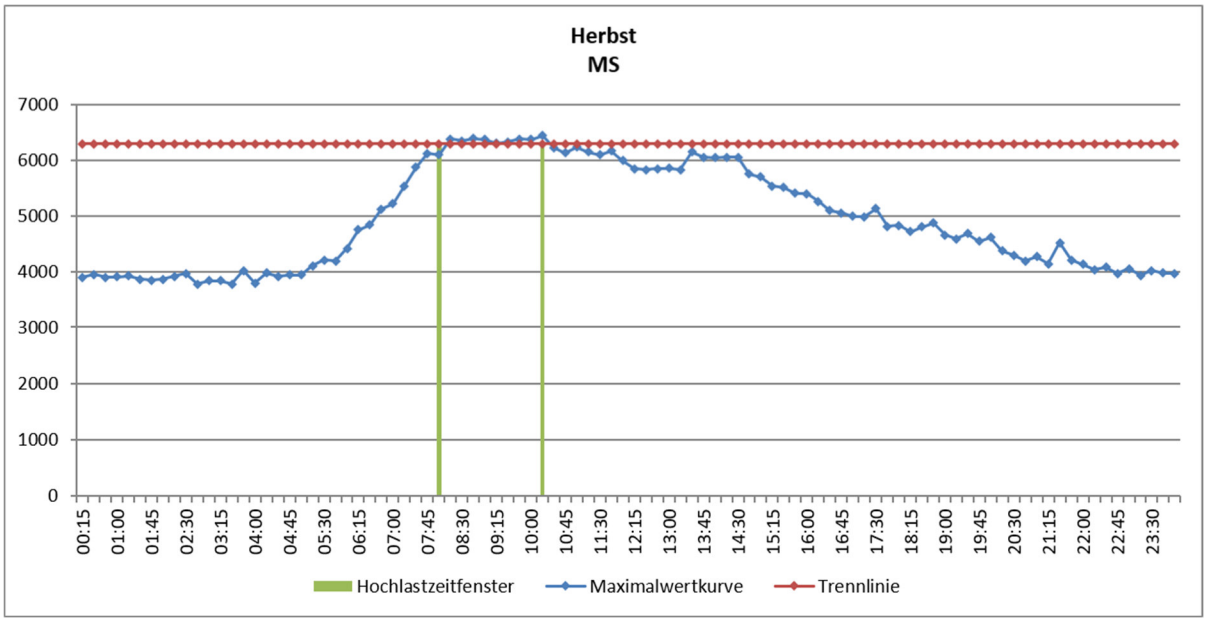

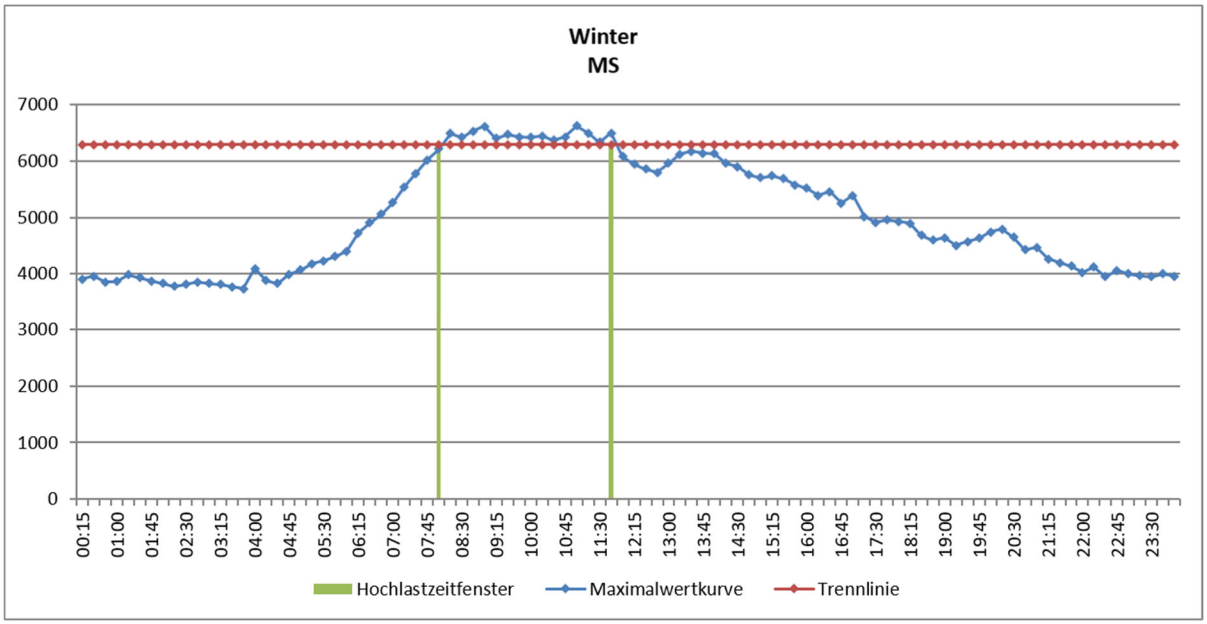

Umspannung

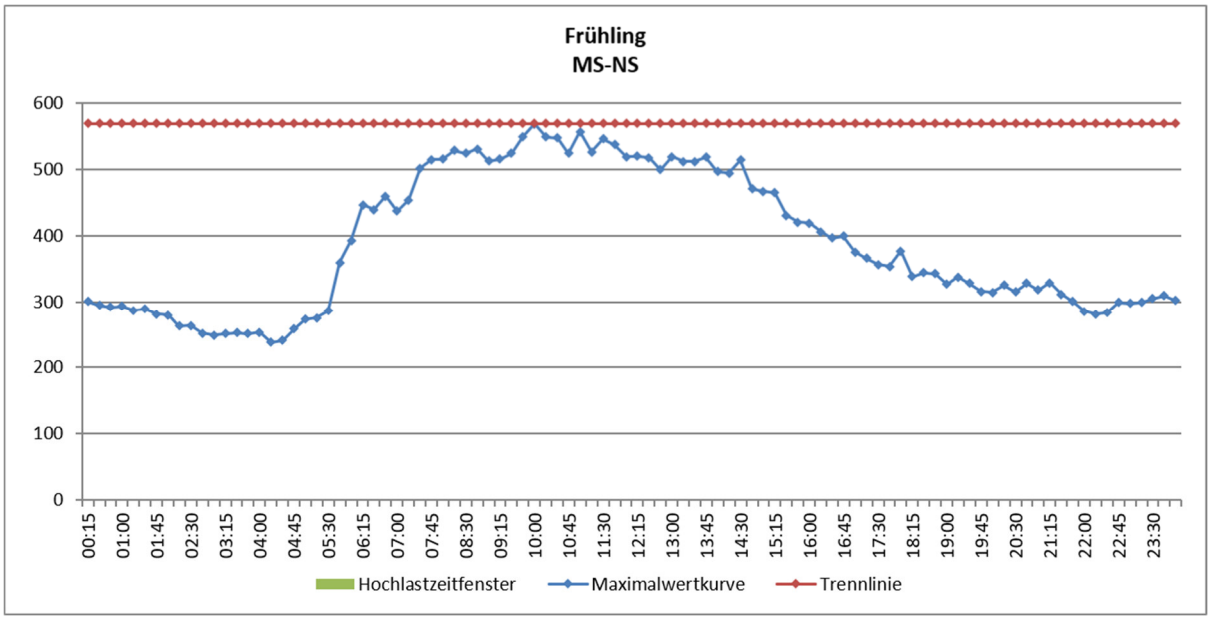
Frühling
MS-NS
600
500
400
300
200
100
0
00:15
01:00
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:30
06:15
07:00
07:45
08:30
09:15
10:00
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15
19:00
19:45
20:30
21:15
22:00
22:45
23:30
Hochlastzeitfenster
Maximalwertkurve
Trennlinie

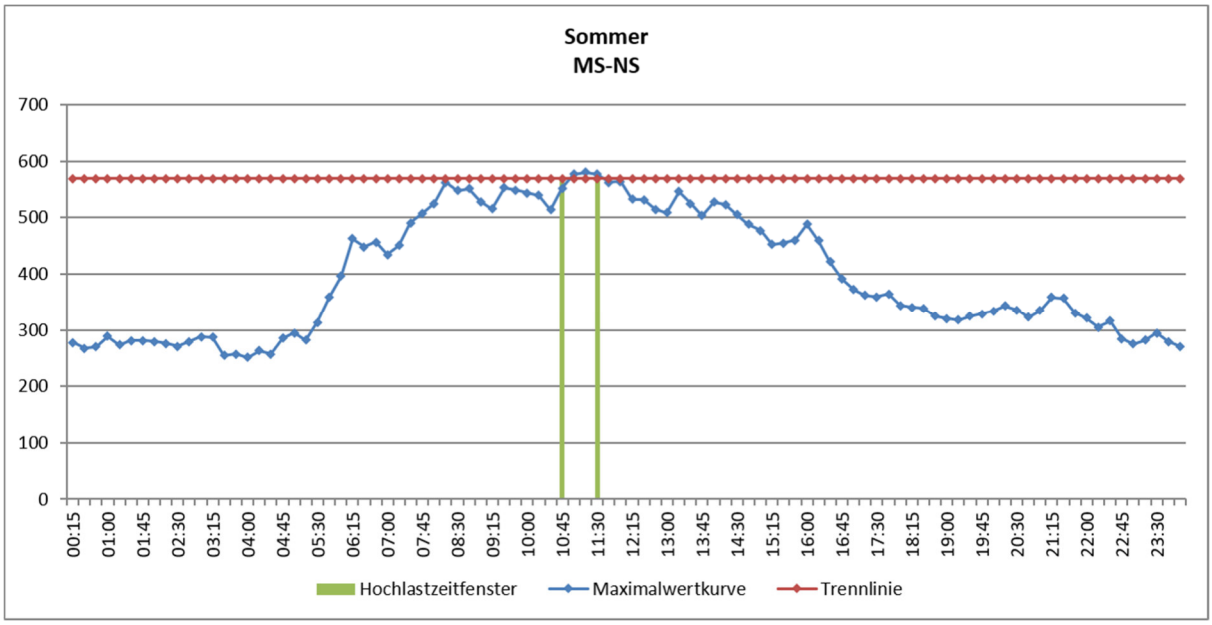
Sommer
MS-NS
700
600
500
400
300
200
100
0
00:15
01:00
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:30
06:15
07:00
07:45
08:30
09:15
10:00
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15
19:00
19:45
20:30
21:15
22:00
22:45
23:30
Hochlastzeitfenster
Maximalwertkurve
Trennlinie

Umspannung

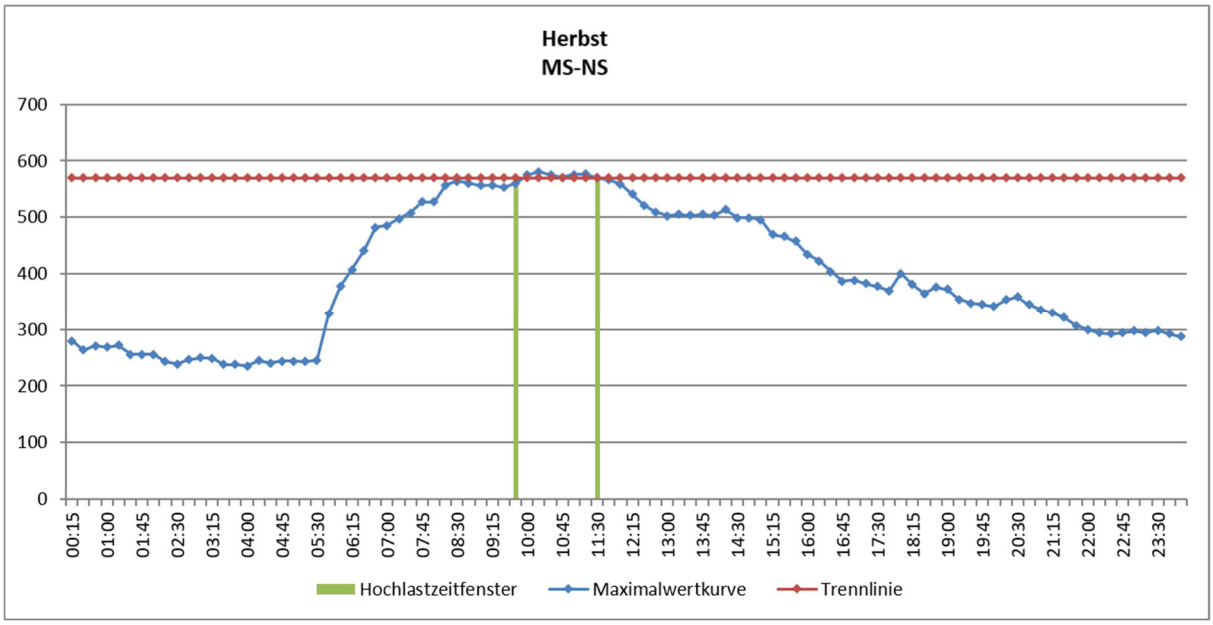
Herbst
MS-NS
700
600
500
400
300
200
100
0
00:15
01:00
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:30
06:15
07:00
07:45
08:30
09:15
10:00
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15
19:00
19:45
20:30
21:15
22:00
22:45
23:30
Hochlastzeitfenster
Maximalwertkurve
Trennlinie

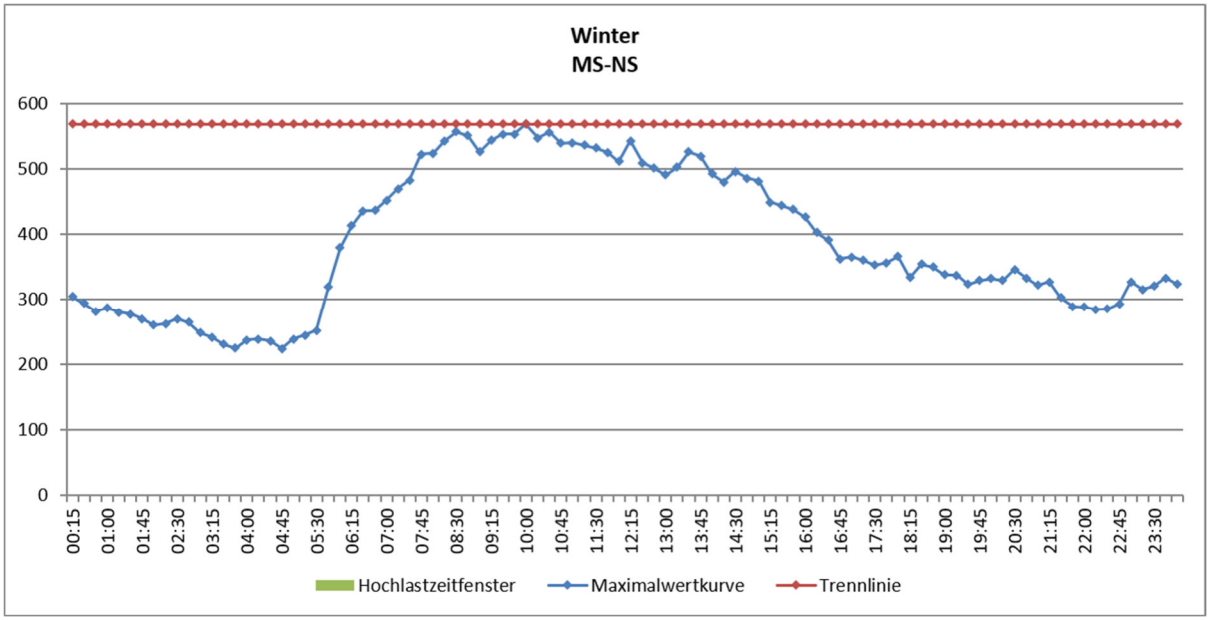
Winter
MS-NS
600
500
400
300
200
100
0
00:15
01:00
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:30
06:15
07:00
07:45
08:30
09:15
10:00
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15
19:00
19:45
20:30
21:15
22:00
22:45
23:30
Hochlastzeitfenster
Maximalwertkurve
Trennlinie

Niederspannung

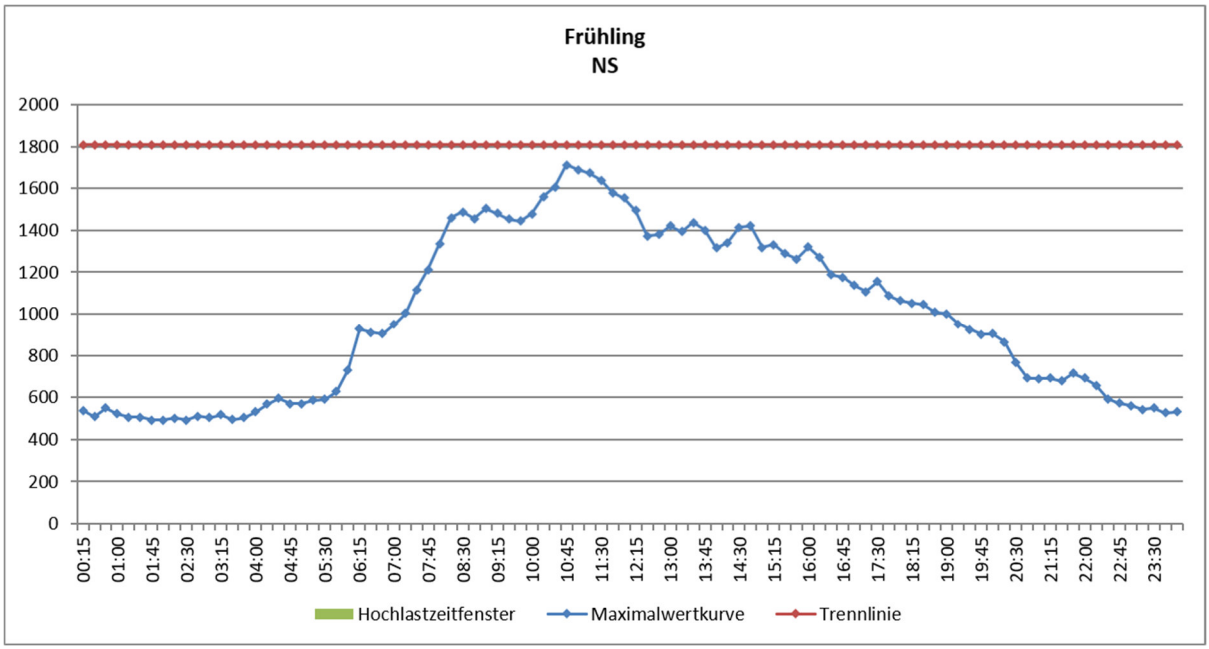

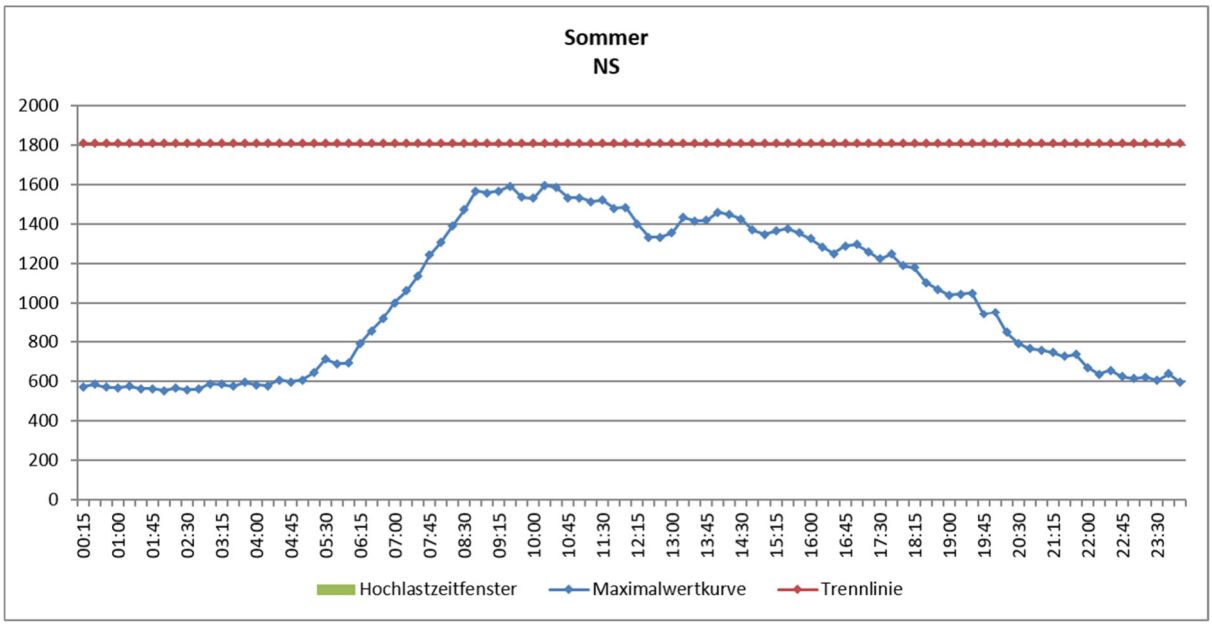

Niederspannung

